



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Департамент социальной защиты
населения города Москвы

**СПРАВОЧНИК
значений параметров
анкеты обследования доступности для
инвалидов
общественного здания**



Институт профессиональной реабилитации подготовки персонала
Всероссийского общества слепых «Реакомп»

Москва 2014

Это издание предназначено для специалиста, который заполняет Анкету обследования доступности для инвалидов общественного здания, предназначенной для ввода в ИС «Доступная среда» с последующим размещением на Портале открытых данных Правительства Москвы.

Все позиции графы 1 справочника строго соответствуют по расположению и содержанию Анкете обследования доступности для инвалидов общественного здания.

Справочник содержит значения параметров функциональных элементов общественного здания, при которых объект допустимо считать полностью или частично доступным для каждой из четырех категорий инвалидов. Обоснование условий для полной и частичной доступности содержит «Пособие по обследованию и заполнению Анкеты доступности для инвалидов общественных зданий для Портала открытых данных Правительства Москвы».

Последовательно заполняя Анкету, специалист сверяет результаты измерений, внесенные в нее, с позициями настоящего Справочника и определяет степень доступности функционального элемента. В ИС «Доступная среда» степень доступности объекта и его функциональных зон определяется автоматически по заданным алгоритмам. Чтобы этот процесс сделать прозрачным и избежать ошибок при заполнении анкеты (например, по порядку и диапазону величин) и предназначено настоящее издание.

Внимание:

Не использовать настоящий Справочник при проектировании объектов капитального строительства и обследовании вновь построенных зданий.

При проведении реконструкции и капитальном ремонте следует руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

При определении степени доступности объекта, отмеченные * позиции на данном этапе паспортизации не учитываются, но рекомендации по выполнению указанных позиций в Анкету обследования вносятся. Соблюдение нормативных значений параметров для отмеченных звездочкой позиций, будет способствовать более безопасному и комфортному передвижению инвалидов на объекте, а так же обеспечивать выполнение требований по критерию «информативность», «комфортность» и «безопасность».

Принятые сокращения наименования категорий инвалидов:

К – инвалиды на креслах-колясках («колясочники»),

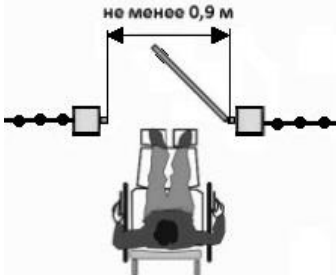
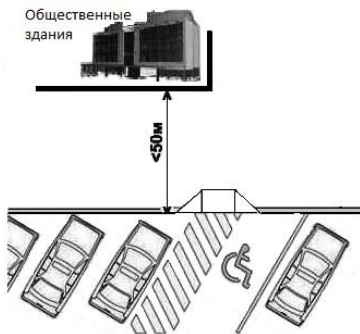
О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата («опорники»);

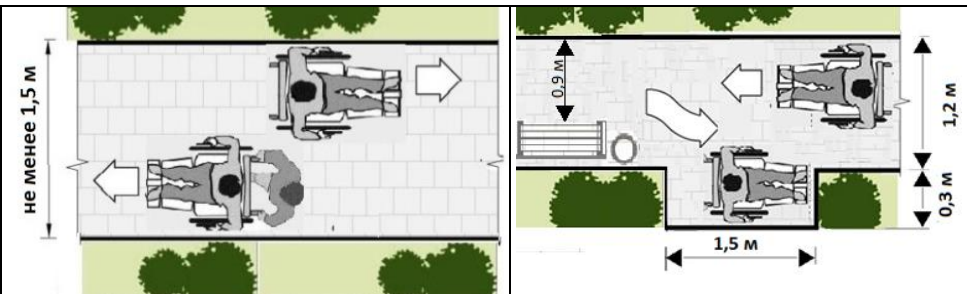
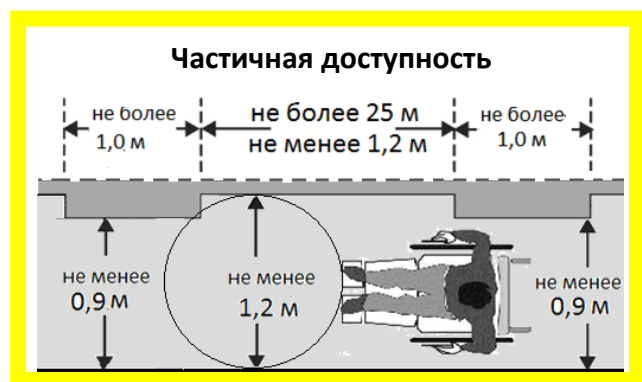
С – инвалиды с нарушениями зрения («слепые»),

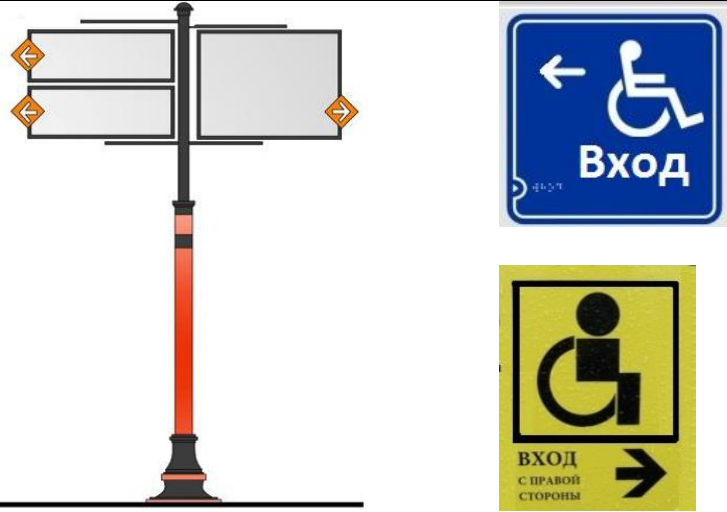
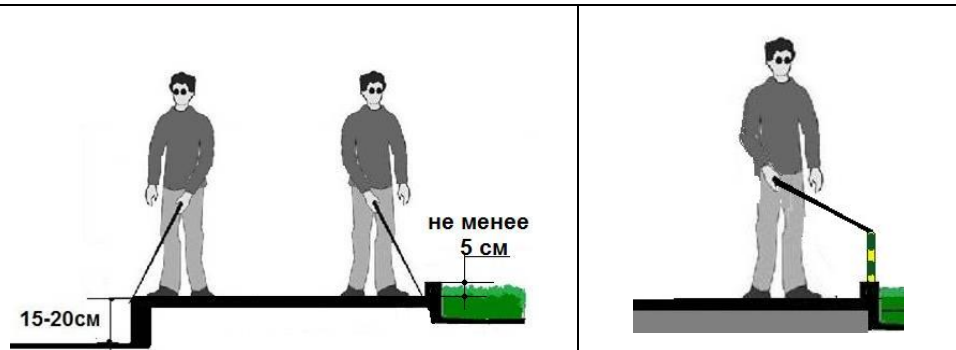
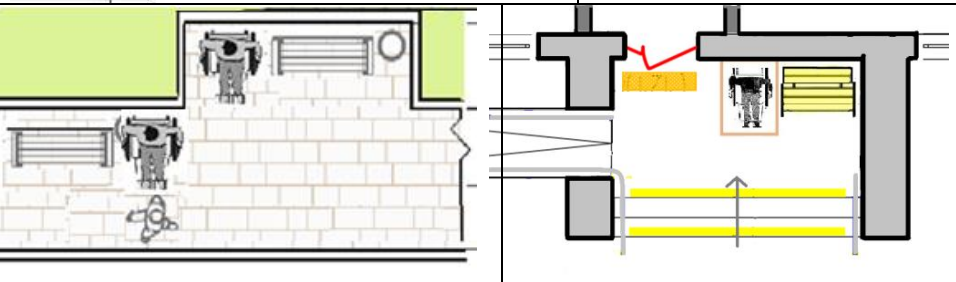
Г – инвалиды с нарушениями слуха («глухие»).

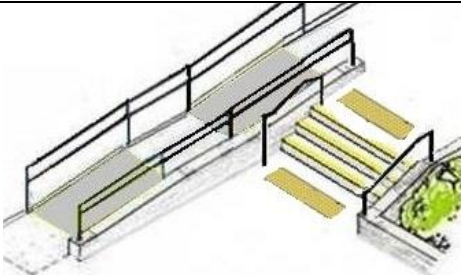
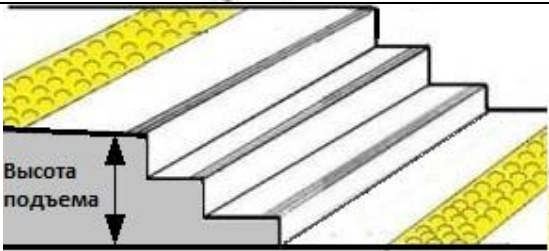
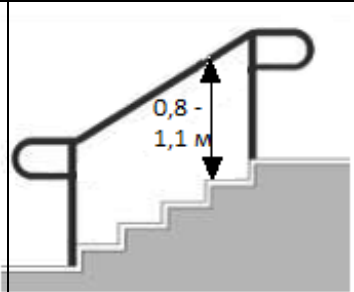
Справочник подготовлен Осиновской В.Б. , Дроздовым А.А.

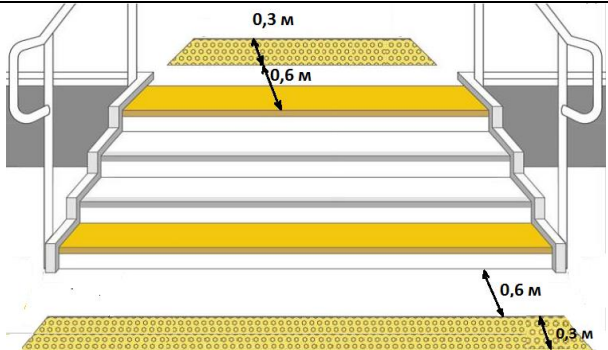
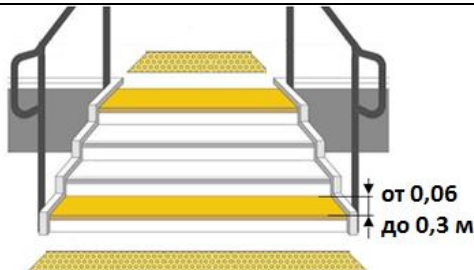
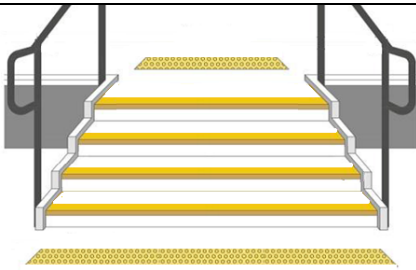
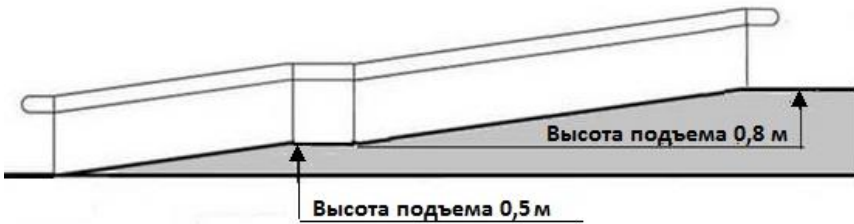
Предложения и замечания направлять по адресу 2075065@bk.ru

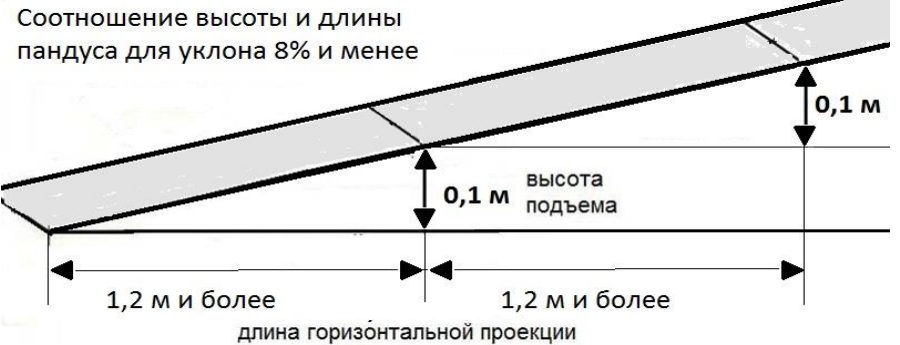
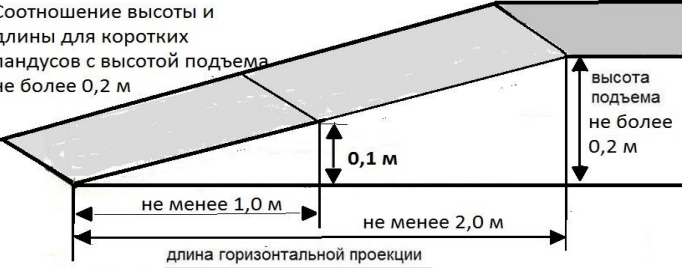
Наименование элементов объекта	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов	Рисунок к условиям полной доступности	
1	2	3	4	5	
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)					
Вход на территорию (при наличии ограждения)					
- ширина прохода, калитки	0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О		
- *информация об объекте	Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г	сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов	
Автостоянка посетителей (при наличии)					
*Расстояние до входа в здание	50 м и менее	Не более 250 м	К, О		

Количество машино-мест для инвалидов	5% и более	Допустимо отсутствие	К, О		
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	3,5 м и более	Стандартное (2,5 x 5,0 м) или отсутствует	К		
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	5,0 м и более		К		
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)					
- ширина тротуара (пути движения)	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,9 м	К		
					

- *указатели направления движения	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г	
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	Имеется	Допустимо отсутствие	С	
- *места отдыха	Имеются	Допустимо отсутствие	К, О	

Открытая лестница:						
- высота подъема	справочно				Высота подъема равна сумме высот всех ступеней лестницы	
- *поручни высота	Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м. Допустимо отсутствие на высоту подъема до 0,45 м	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С			

- тактильная полоса перед маршем (вверх и вниз)	За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С		
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	Есть на проступи: на всю ширину ступени или не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С		
Пандус на рельефе					
- высота подъема одного марша	0,8 м и менее	не учитывается	К	 В данном случае высота подъема указывается 0,8 м (наибольшая высота подъема одного из маршей пандуса)	

- уклон	8 % и менее	Не более 16,5 % (1/6)	К	Соотношение высоты и длины пандуса для уклона 8% и менее  Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%. Результат округлить до одного знака после запятой. Соотношение высоты и длины для коротких пандусов с высотой подъема не более 0,2 м 
Поручни с двух сторон	Наличие при подъеме более 0,15 м	Отсутствие, несоответствие	К	 Верхний поручень может отсутствовать (позиция отмечена *)
- на высоте (нижний поручень)	0,7 – 0,9 м		О	
-*на высоте (верхний поручень)	0,8 – 1,0 м			

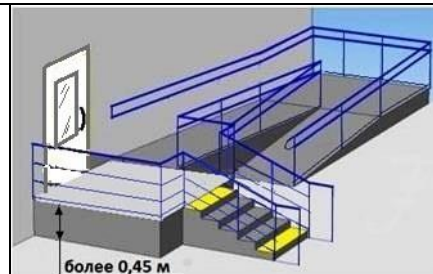
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

Крыльцо или входная площадка

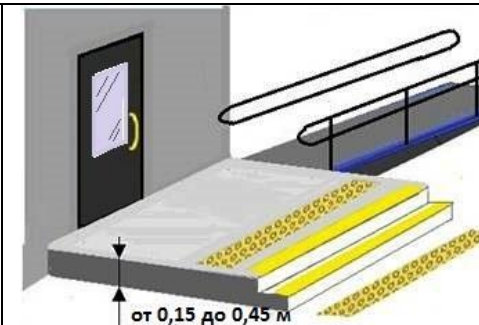
Высота площадки

Справочно

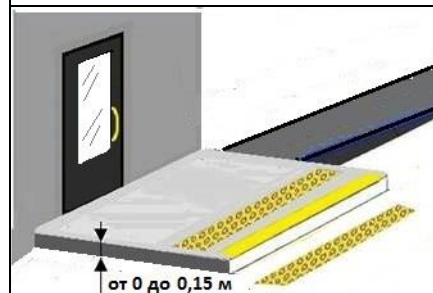
Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.



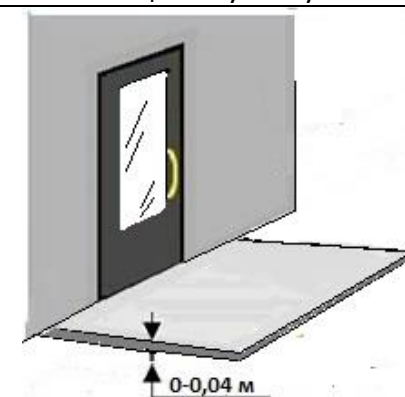
При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.



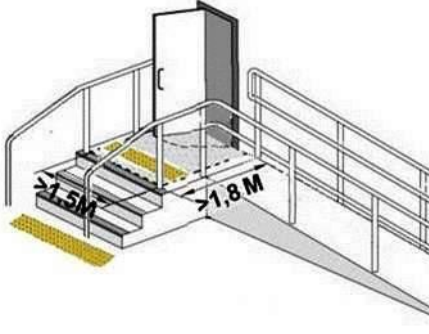
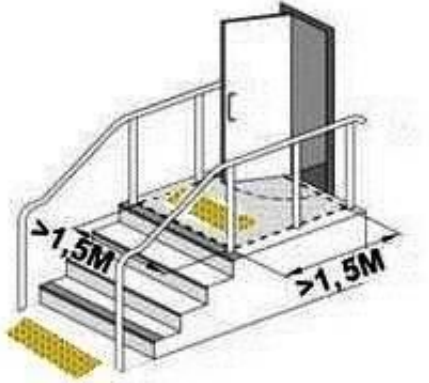
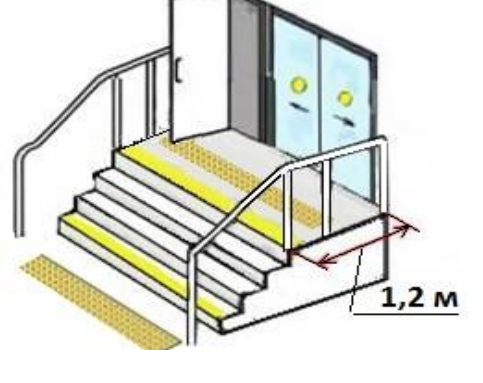
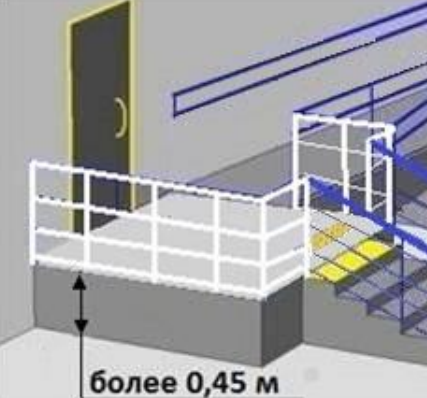
Ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.

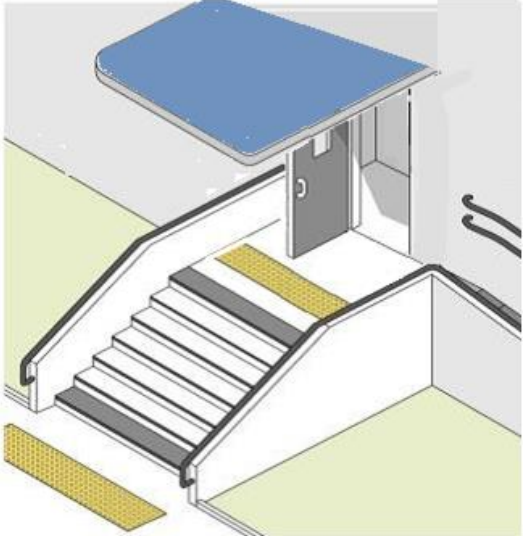
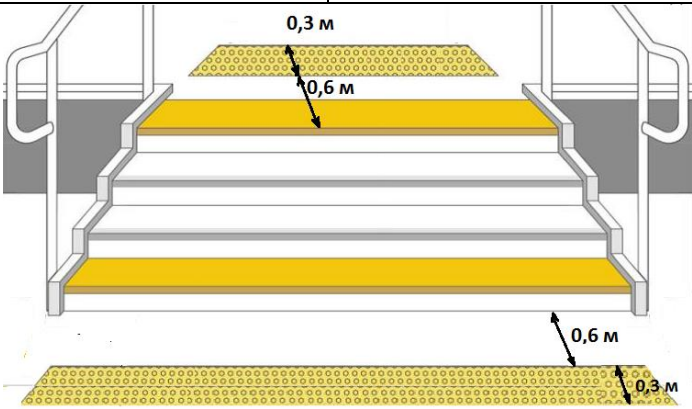


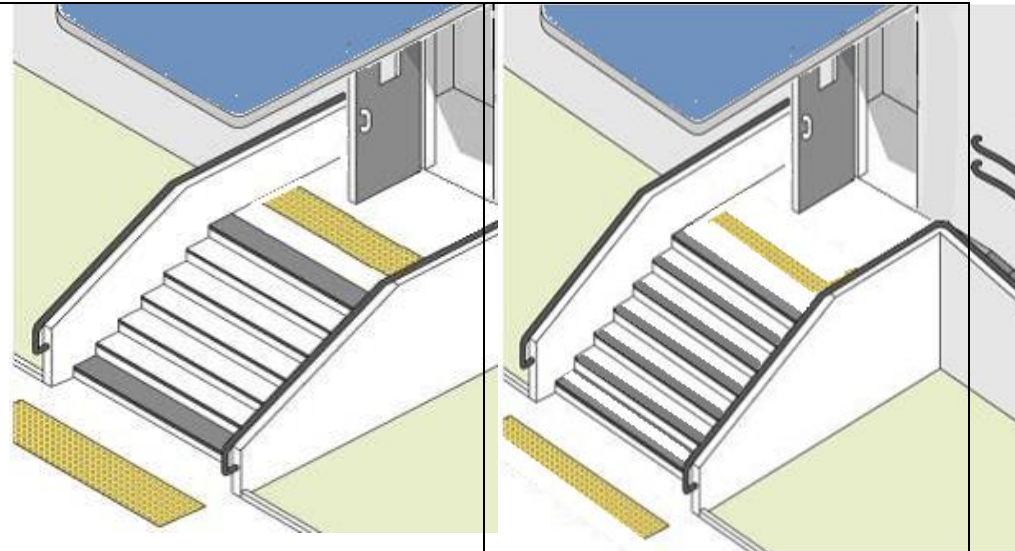
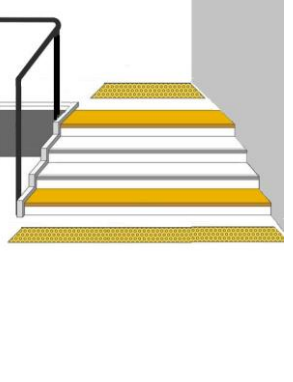
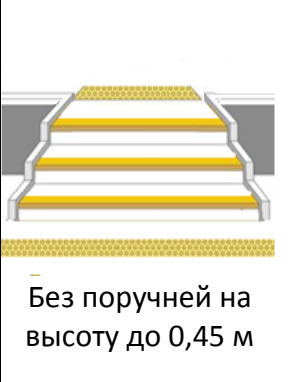
Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются

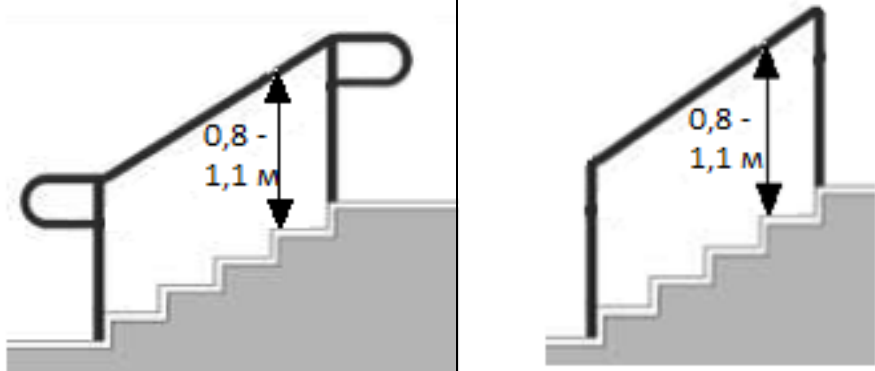
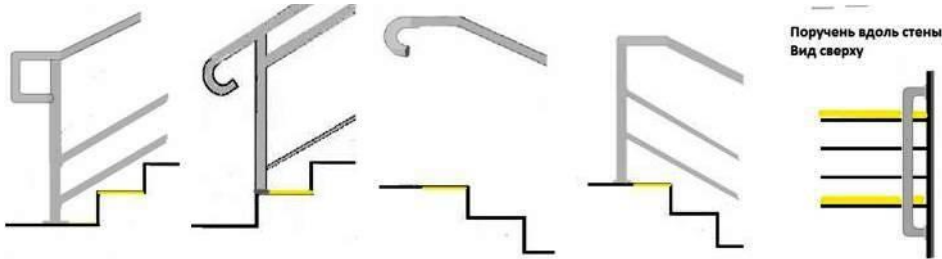
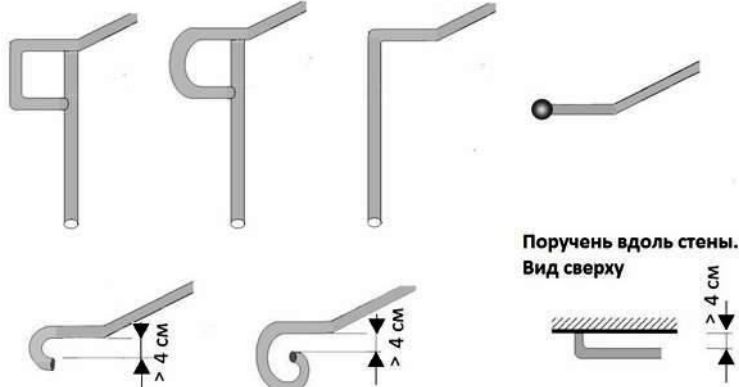


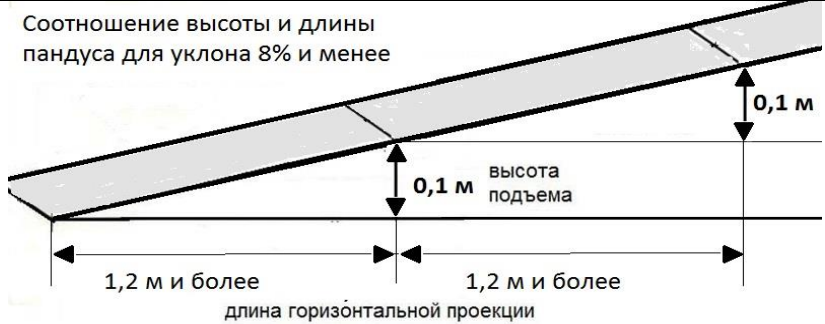
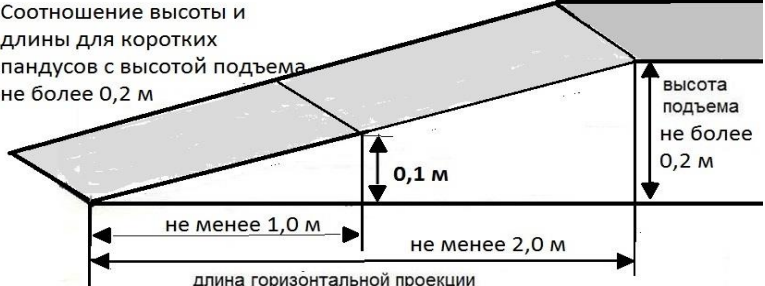
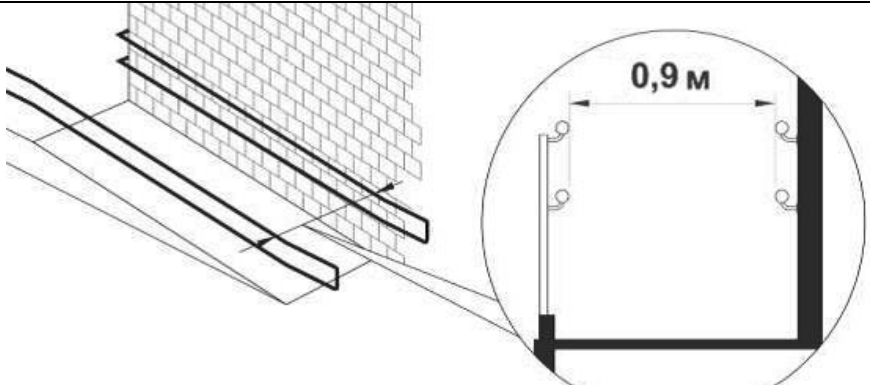
«Нулевой вход».
Лестница отсутствует.
Пандус не требуется.

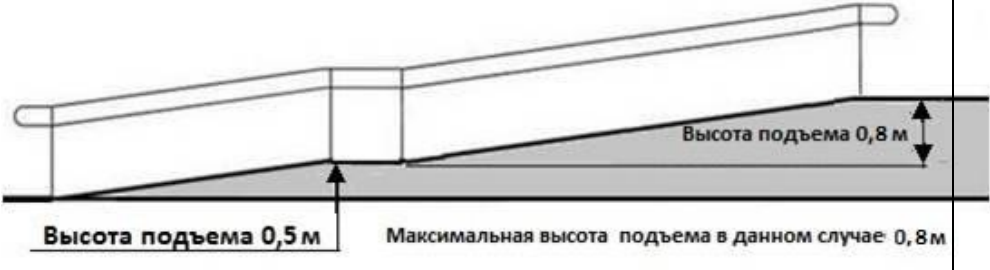
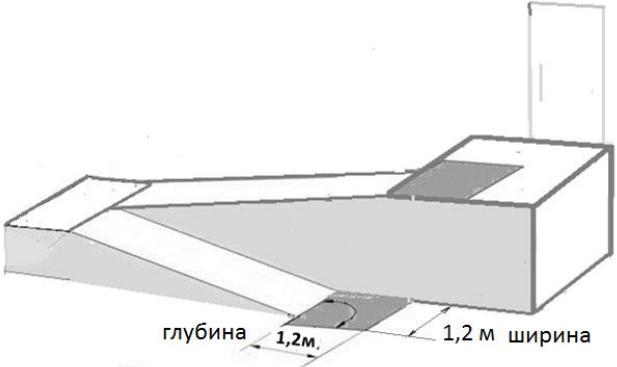
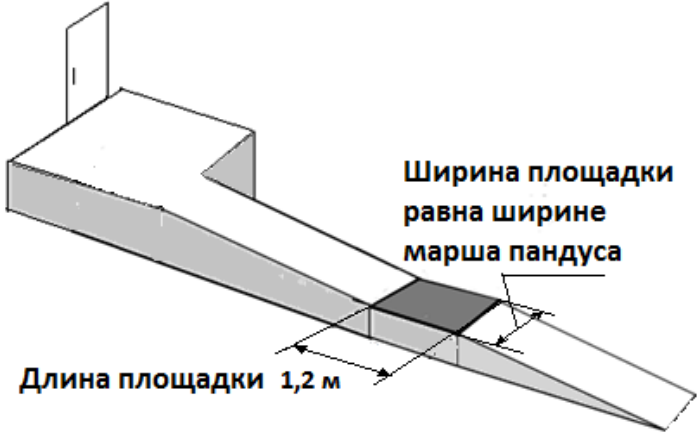
Габариты площадки (ширина) с пандусом	1,5 м и более При автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м При автоматических дверях не менее 1,1 м	К		
Габариты площадки (глубина) с пандусом	1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К		
Габариты площадки (ширина) без пандуса	Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери			
Габариты площадки (глубина) без пандуса	Не менее 1,5 м При автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается			
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения)	Есть при высоте более 0,45 м, не требуется при трехсторонних лестницах	Допустимо отсутствие	К, О, С		

*Навес	Наличие	Допустимо отсутствие	К, О		
*Информация об объекте	Наличие	Допустимо отсутствие	Г	сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов	
Лестница наружная					
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз	Имеется за 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответст- вие	С		

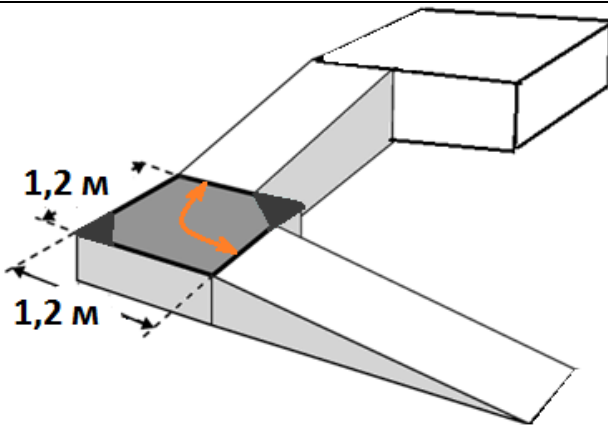
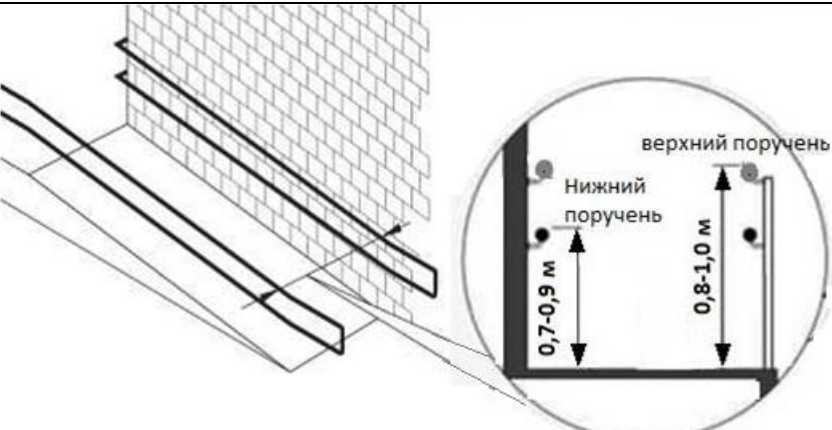
Маркировка ступеней	Имеется на проступи крайних ступеней, допустима на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С			
Поручни с двух сторон	Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С			 Без поручней на высоту до 0,45 м

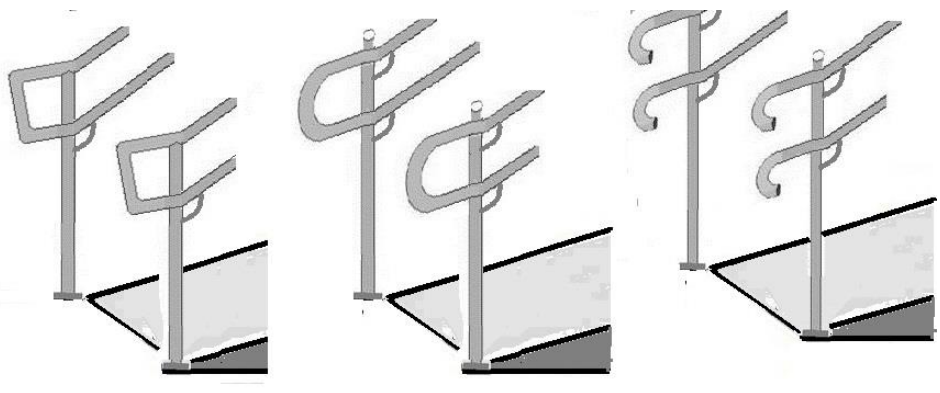
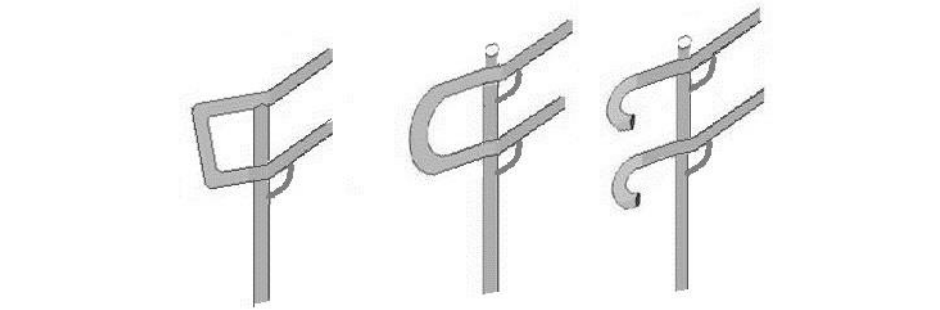
- на высоте	0,8-1,1 м	Допустимо несоответ- ствие	О, С	
- * завершения поручней за пределами марша	Наличие	Допустимо отсутствие	О, С	
- *нетравмирующие окончания	Наличие	Допустимо отсутствие	О, С	

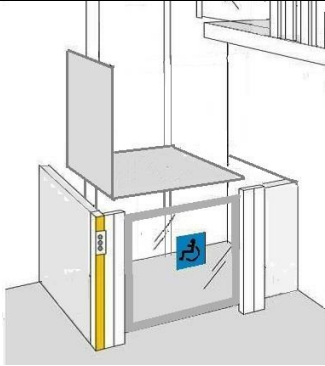
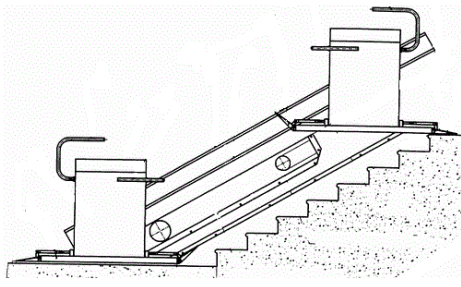
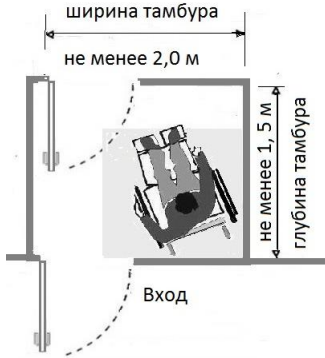
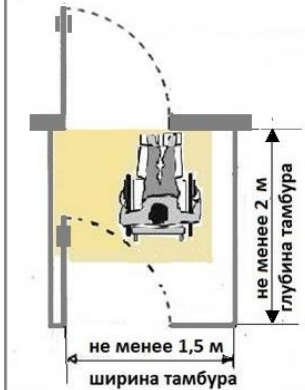
Пандус наружный				
Уклон	8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К	Соотношение высоты и длины пандуса для уклона 8% и менее  Соотношение высоты и длины для коротких пандусов с высотой подъема не более 0,2 м  Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К	

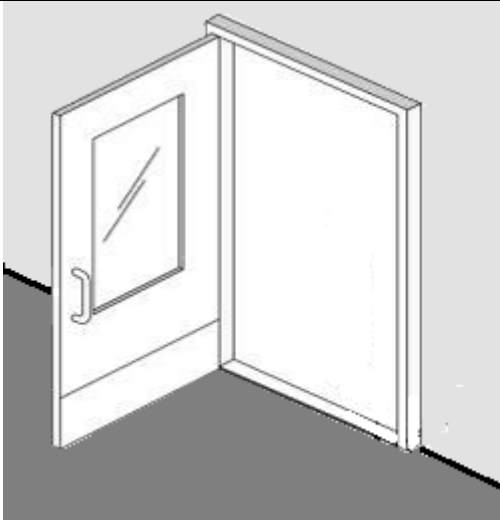
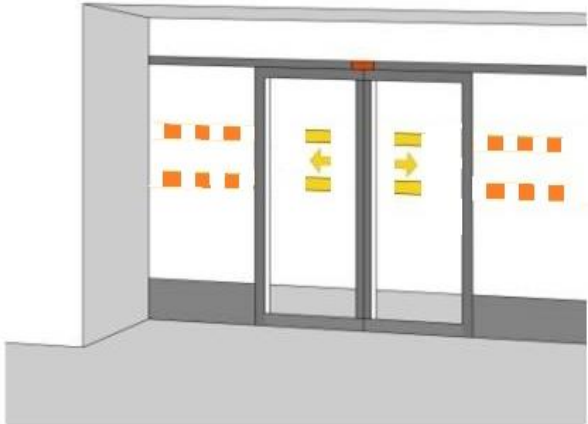
Высота подъема одного марша (максимальная)	0,8 м и менее	Не ограничена	К	 Высота подъема 0,5 м Высота подъема 0,8 м Максимальная высота подъема в данном случае 0,8 м
Разворотные площадки:				
-при въезде на пандус, длина	1,2 м и более	не менее 1,0 м	К	 глубина 1,2 м 1,2 м ширина Из двух площадок (верхней и нижней) указываются габариты наименьшей
-при въезде на пандус, ширина	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К	
-промежуточная прямая, длина	1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К	 Ширина площадки равна ширине марша пандуса Длина площадки 1,2 м
-промежуточная прямая, ширина	0,9 м и более		К	
-промежуточная с	1,2 м	Не менее	К	

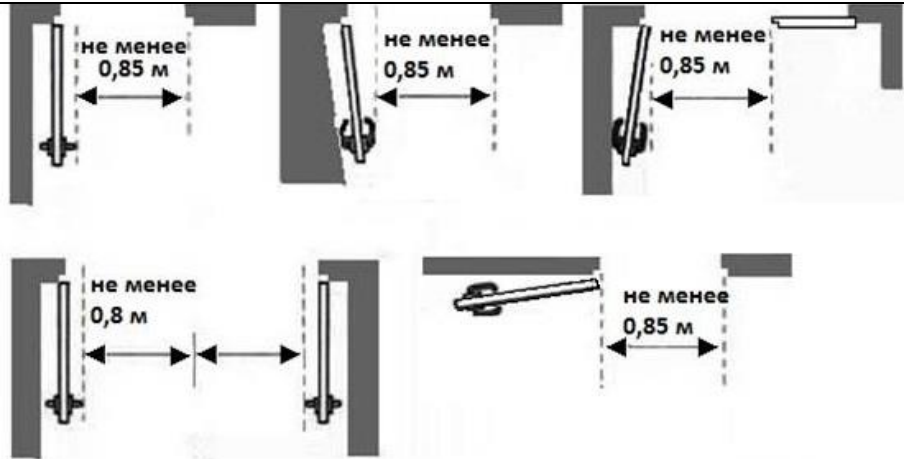
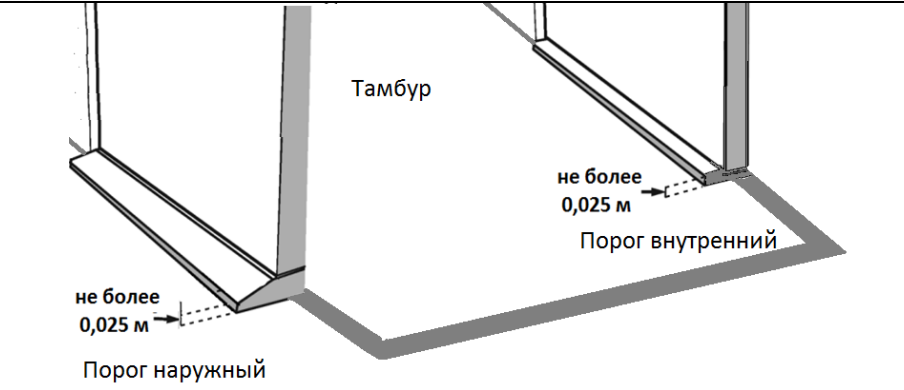
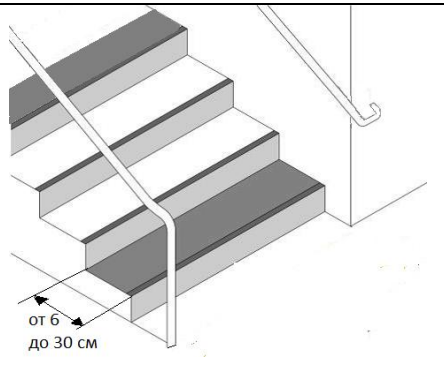
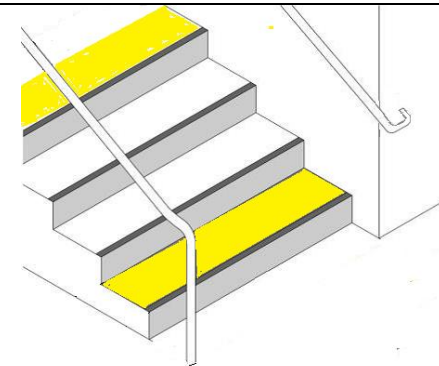


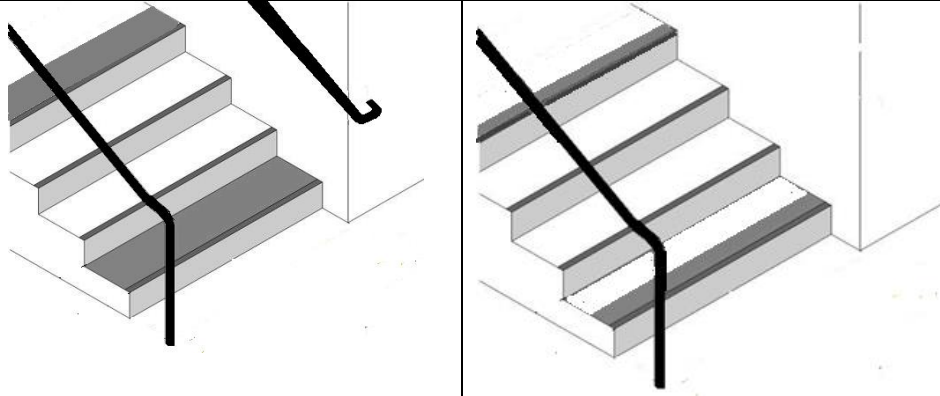
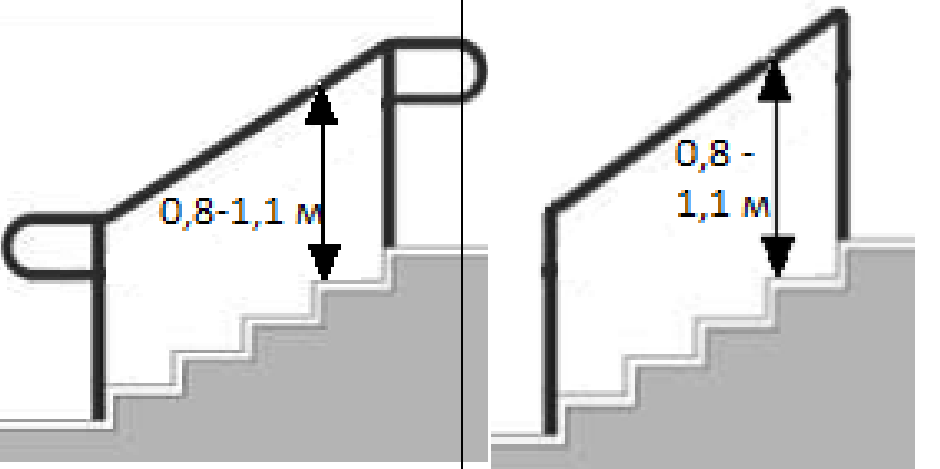
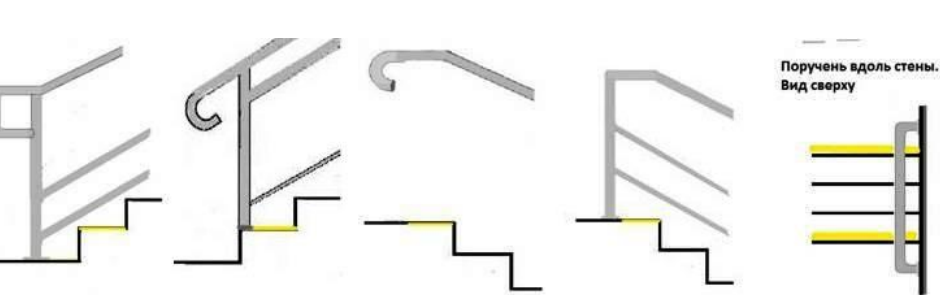
поворотом направления движения, длина	и более	1,0 м (допустима плоскость разворота не горизонтальная)		
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м, на 180° - две ширины марша,	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	Отсутствие, несоответствие	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,7-0,9 м		К	
- *на высоте (верхний поручень)	0,8-1,0 м		О	

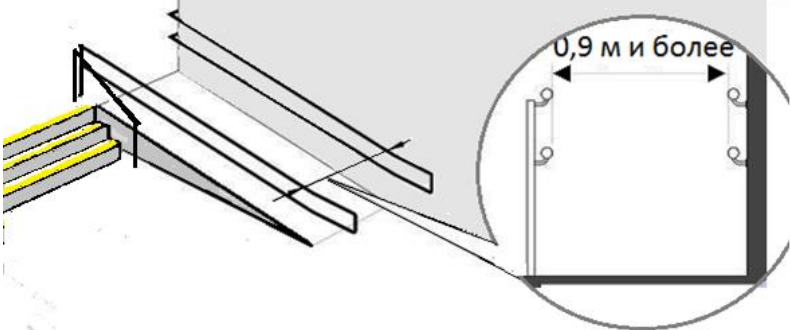
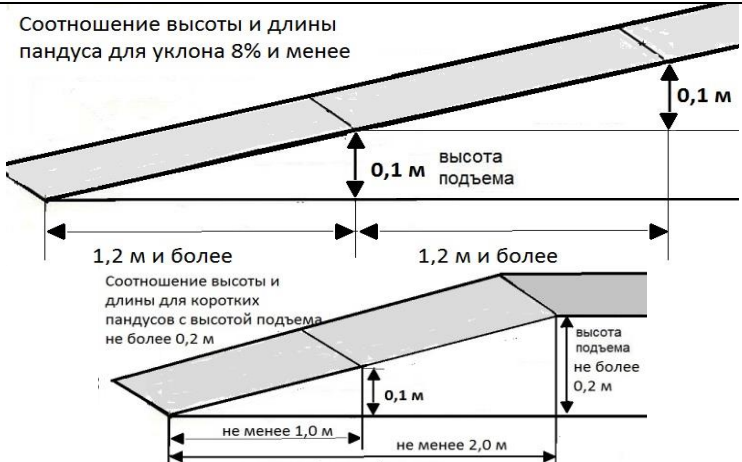
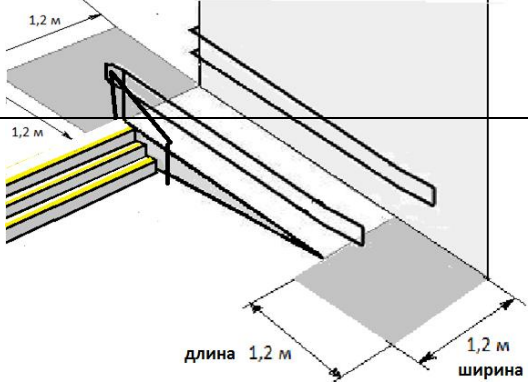
- *горизонтальные завершения поручней	Имеются	Допустимо отсутствие	К				
- *нетравмирующие окончания	Имеются	Допустимо отсутствие	К, О				
*Нескользящее покрытие (при намокании)	Наличие	Отсутствие	К	 мастерфайбр, регупол и др.	 резиноплиуретановая плитка	 неполированный натуральный камень, керамогранит «антискользящее»	 перфорированный металлический лист

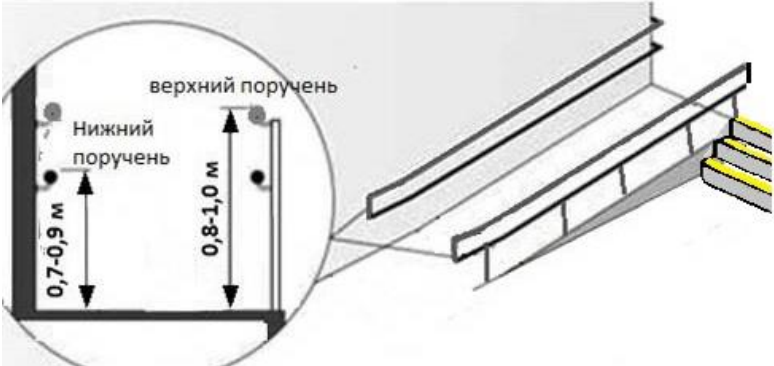
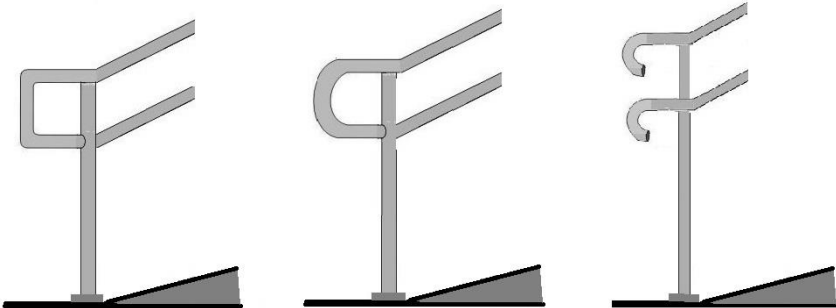
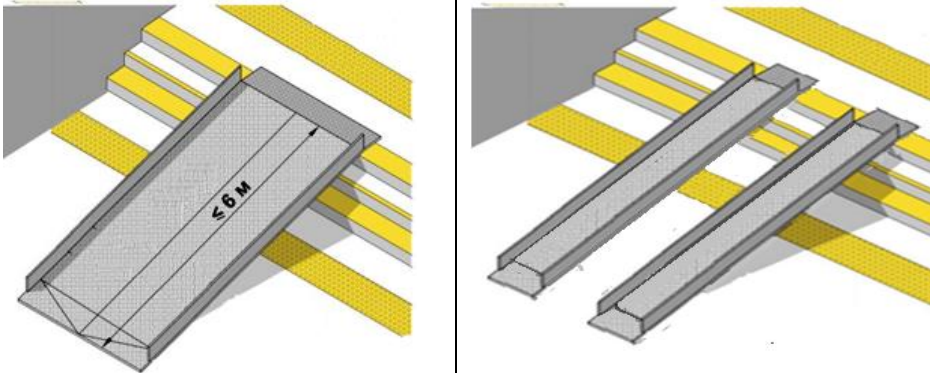
Наружный подъемник	Наличие при необходимости (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	Мобильный подъемник при необходимости	К	 Вертикальный подъемник	 Наклонный подъемник
*Звуковой маяк у входа	Имеется	Допустимо отсутствие	С		
Тамбур					
Глубина	1,5 м и более При автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К	 ширина тамбура не менее 2,0 м не менее 1,5 м глубина тамбура Вход	 не менее 2 м глубина тамбура не менее 1,5 м ширина тамбура
Ширина	2,0 м и более При автоматическ	Менее 2,0 м	К		

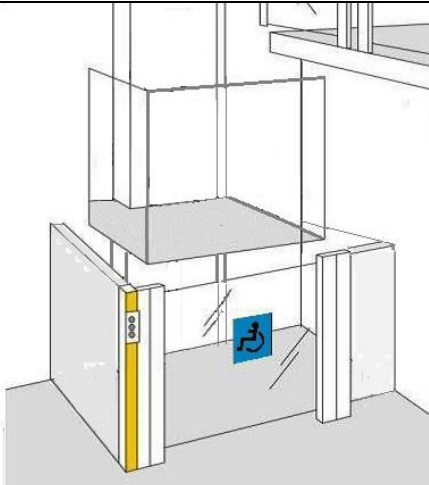
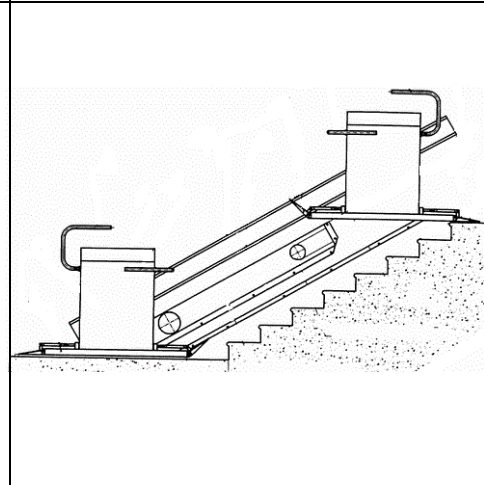
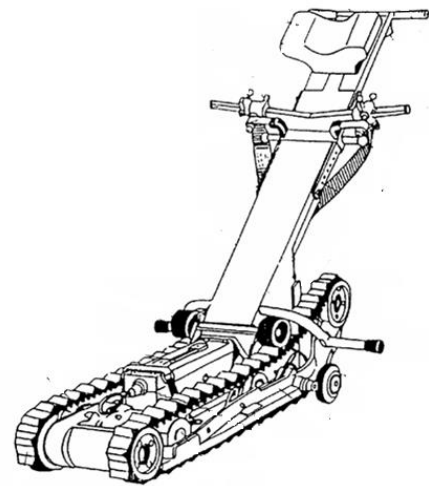
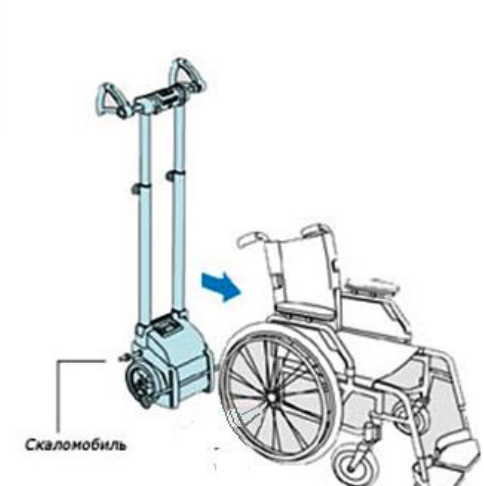
	их дверях допустимо менее 2,0 м				
Двери распашные	справочно	справочно	-		
Двери автоматические	справочно	справочно	-		

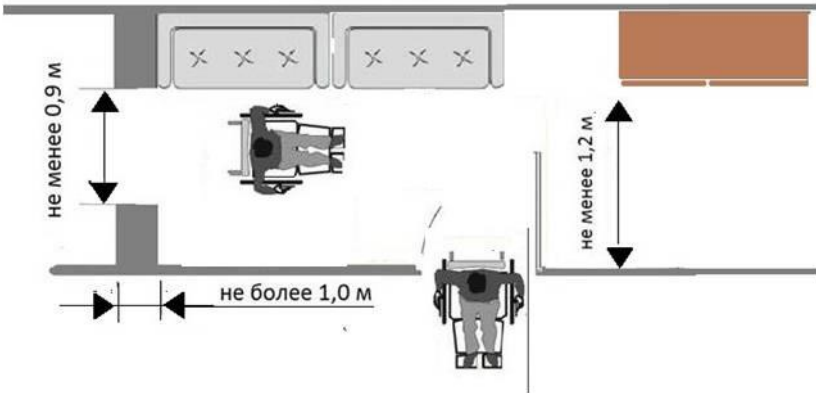
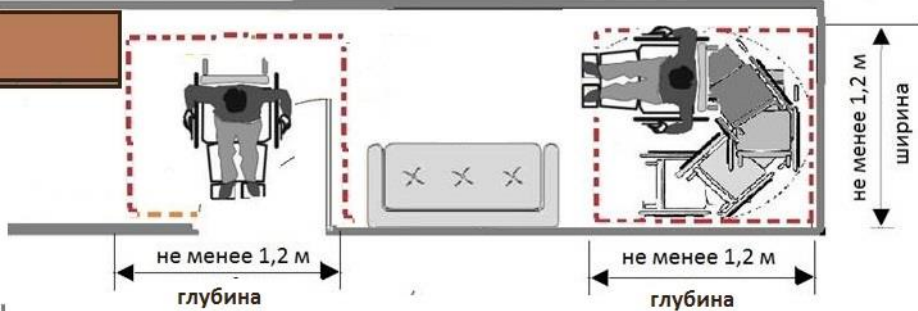
- ширина дверного проема в свету	0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О		
- высота порога наружного, внутреннего	0,025 м и менее	Более 0,025 м	К		
Лестница на уровень 1-го этажа					
Маркировка ступеней	Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С		

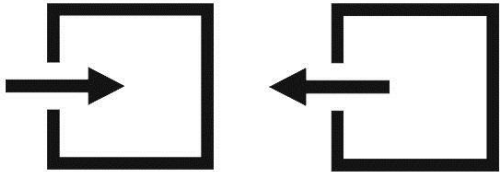
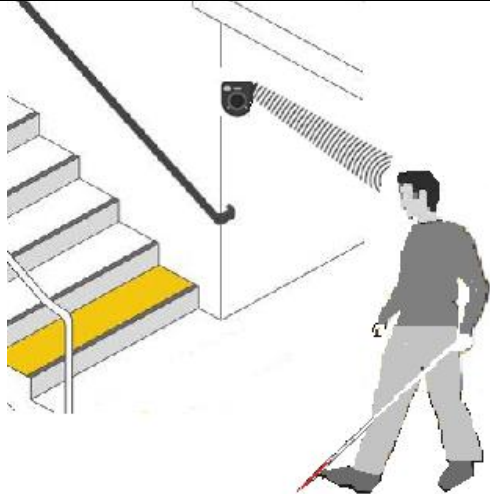
Поручни с двух сторон:	Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С		
- на высоте	0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С		
-* горизонтальные завершения поручня	Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С		
- *нетравмирующие окончания	Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С		

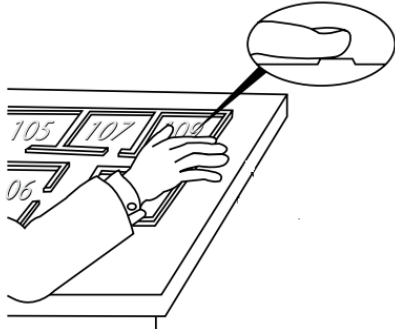
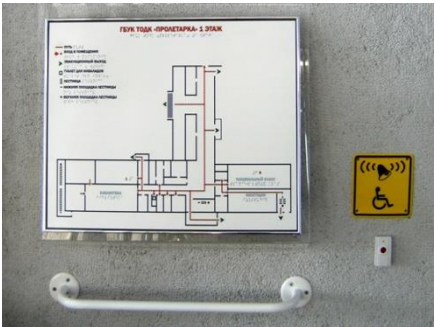
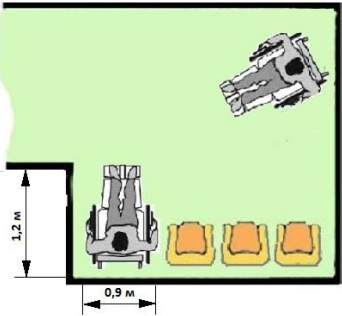
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа				
Ширина марша	0,9 м и более	Не менее 0,85м	К	
Уклон	8% и менее	Не более 20%	К	Соотношение высоты и длины пандуса для уклона 8% и менее  Соотношение высоты и длины для коротких пандусов с высотой подъема не более 0,2 м
Разворотные площадки внизу, вверх (длина)	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К	 длина 1,2 м ширина 1,2 м

Разворотные площадки внизу, вверх (ширина)	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К	
Поручни с двух сторон:				
- на высоте (нижний поручень)	0,7 – 0,75	Допустимо отсутствие, не-соответствие	К	
- *на высоте (верхний поручень)	0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, не-соответствие	К, О	
- *горизонтальные завершения поручней	Имеется	Допустимо отсутствие	К	
Пандус переносной	-	Наличие	К	

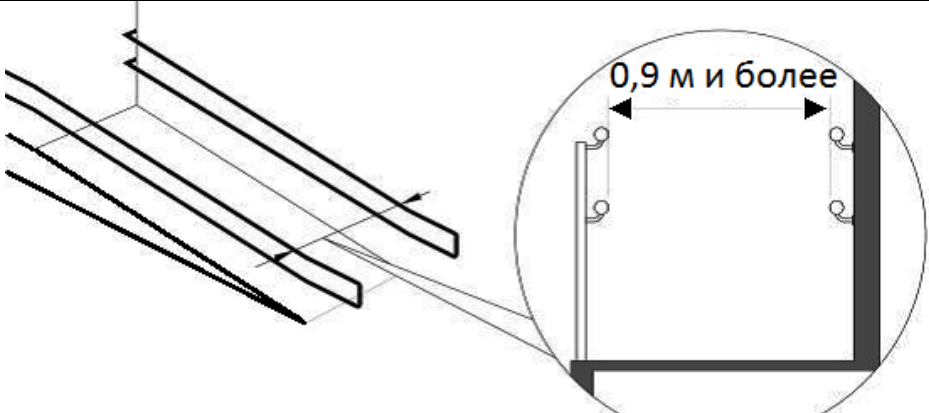
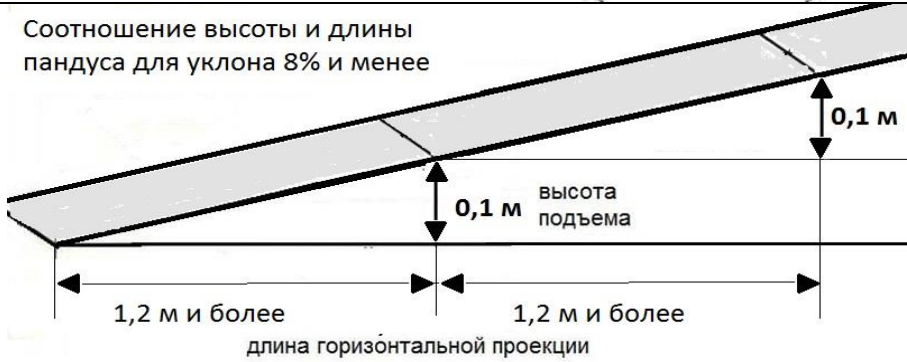
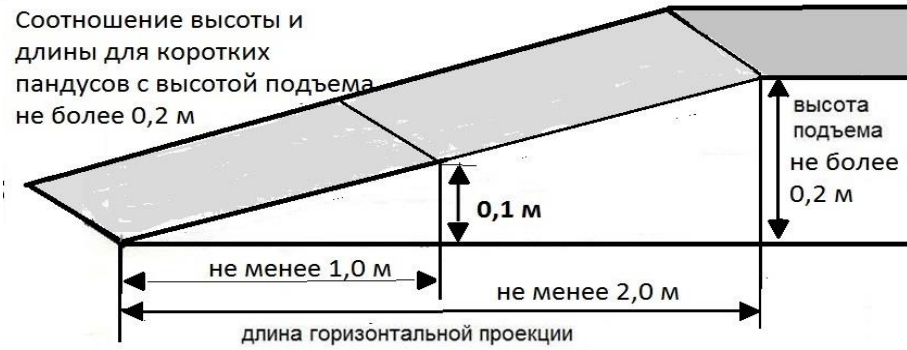
Подъемник для инвалидов					
- стационарный	наличие	-	К		
- мобильный	-	наличие	К	 	

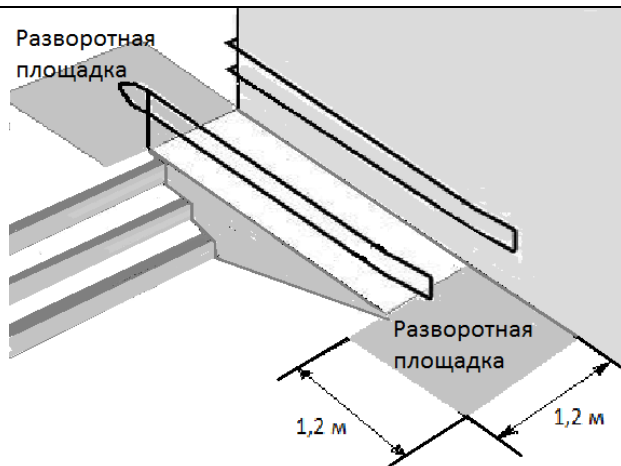
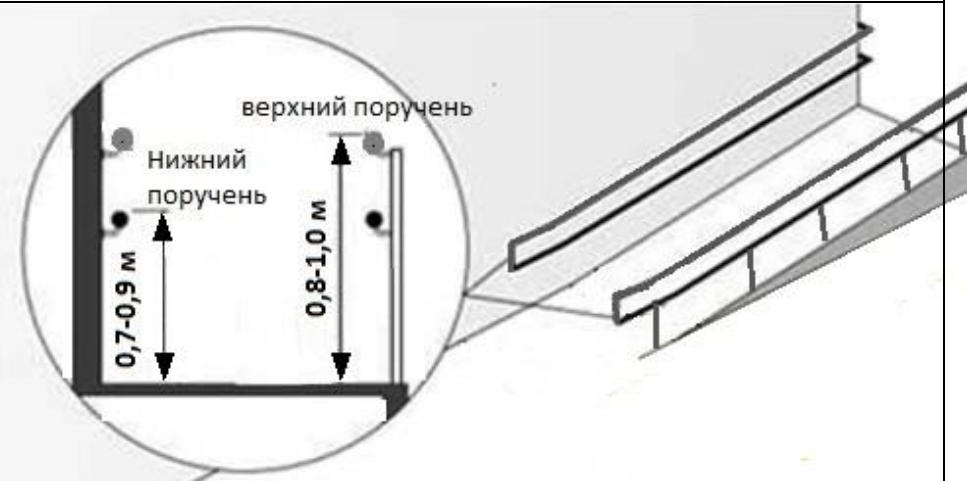
Коридоры/холлы				
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К	 При ширине полосы движения менее 1,5 м разъезд двух колясочников возможен с использованием смежных помещений
Разворотные площадки, глубина	1,2 м и более	Менее 1,2м	К	разворотная площадка в середине коридора разворотная площадка в тупиковой части коридора
Разворотные площадки, ширина	1,2 м и менее	Менее 1,2м	К	
*Указатели направления движения, входа, выхода	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г	

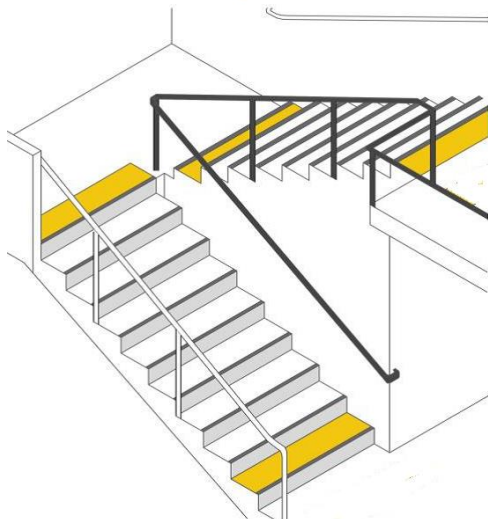
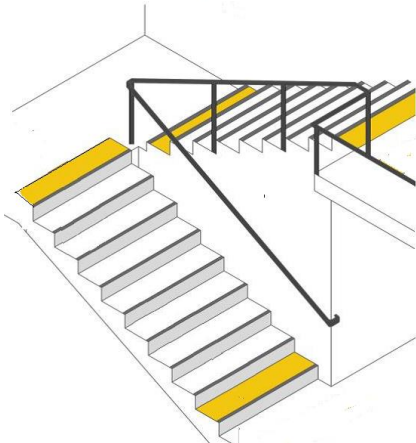
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г	 
Речевые информаторы и маяки	Имеются	Допустимо отсутствие	С	
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	Имеются	Допустимо отсутствие	Г	

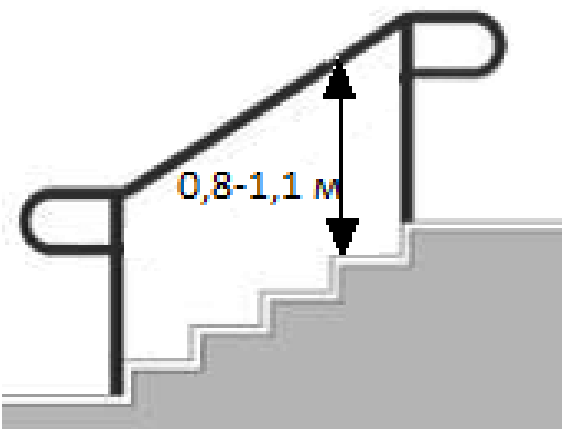
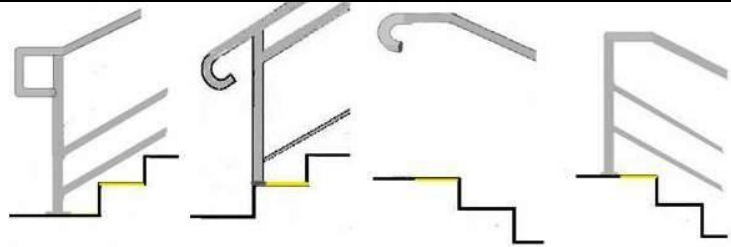

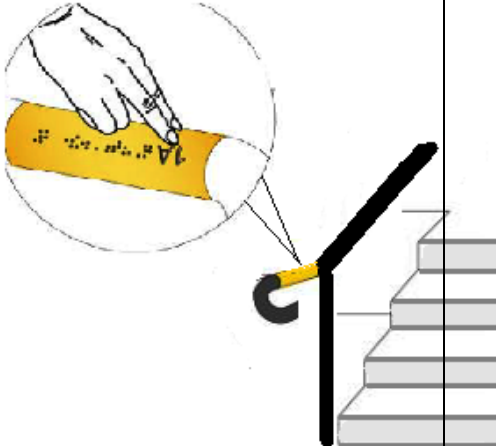
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	Имеются	Допустимо отсутствие	Г	
*Тактильная схема	Имеются	Допустимо отсутствие	С	 
*Место отдыха и ожидания:				
- места для сидения на каждом этаже	Наличие	Допустимо отсутствие	О	
- зона для коляски на каждом этаже	Наличие	Допустимо отсутствие	К	

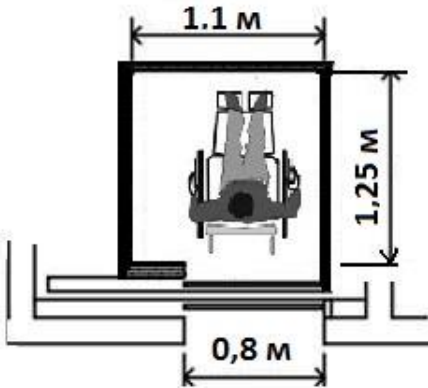
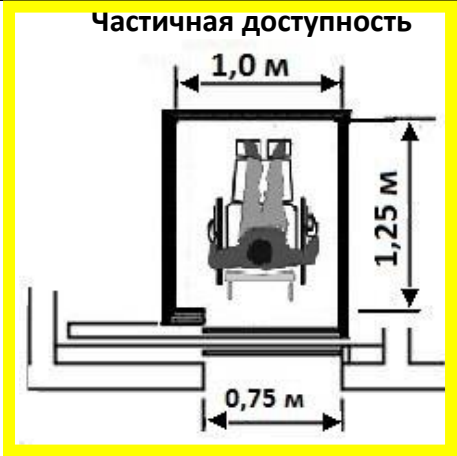
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С	
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)				
Контрастная маркировка ступеней	Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С	
Поручни с двух сторон на лестнице	Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О	
- *горизонтальные завершения поручней	имеются	отсутствуют	О	

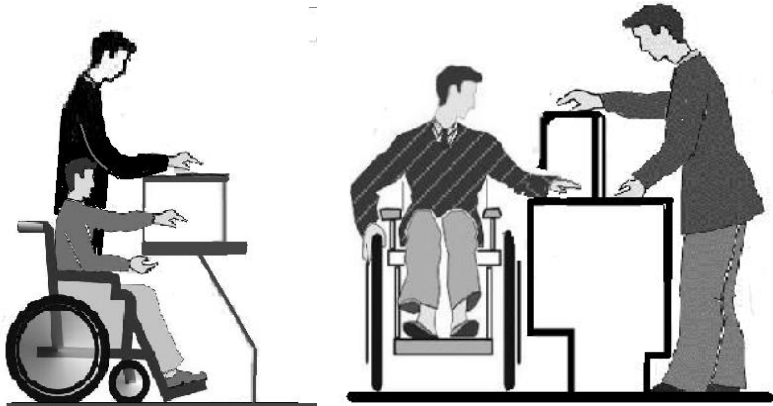
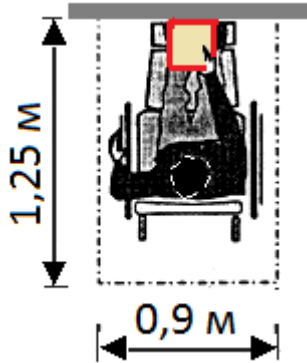
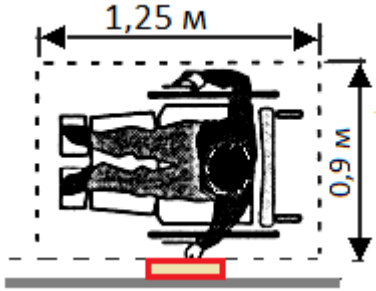
Пандус внутренний на этаже				
Ширина марша	0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К	
Уклон	8 % и менее	Не более 16,5 %	К	Соотношение высоты и длины пандуса для уклона 8% и менее  1,2 м и более длина горизонтальной проекции 0,1 м высота подъема 0,1 м 1,2 м и более Соотношение высоты и длины для коротких пандусов с высотой подъема не более 0,2 м  не менее 1,0 м длина горизонтальной проекции 0,1 м не менее 2,0 м высота подъема не более 0,2 м Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%

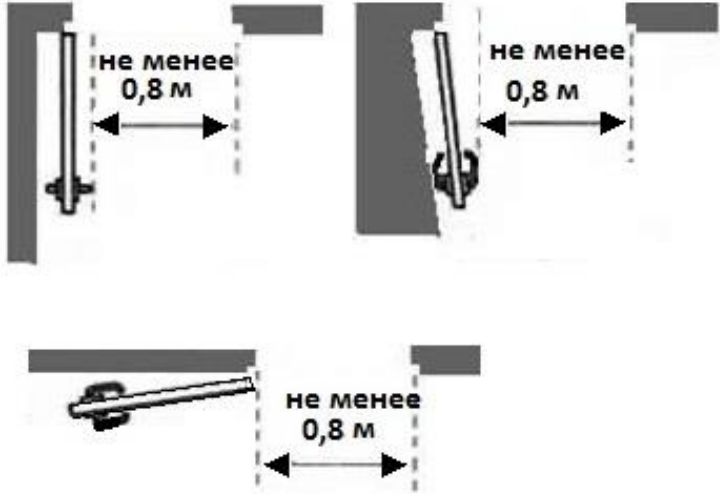
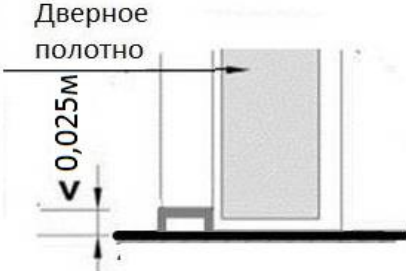
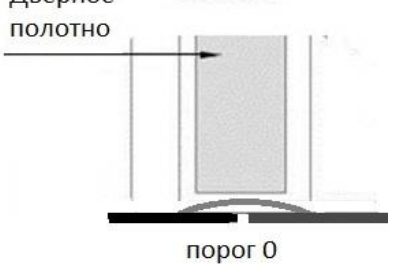
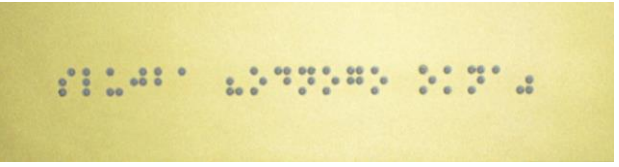
Разворотные площадки внизу, вверх (длина)	1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К	
Разворотные площадки внизу, вверх (ширина)	1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К	
Поручни с двух сторон:				
- на высоте (нижний поручень)	0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К	
- *на высоте (верхний поручень)	0,85 – 1,0 м	Отсутствие или несоответствие	О	

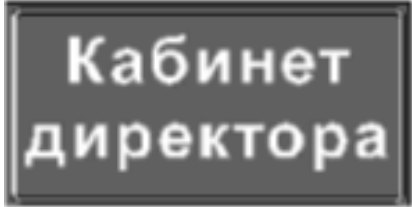
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)				
Маркировка ступеней	Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С	
Поручни с двух сторон:	Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С	

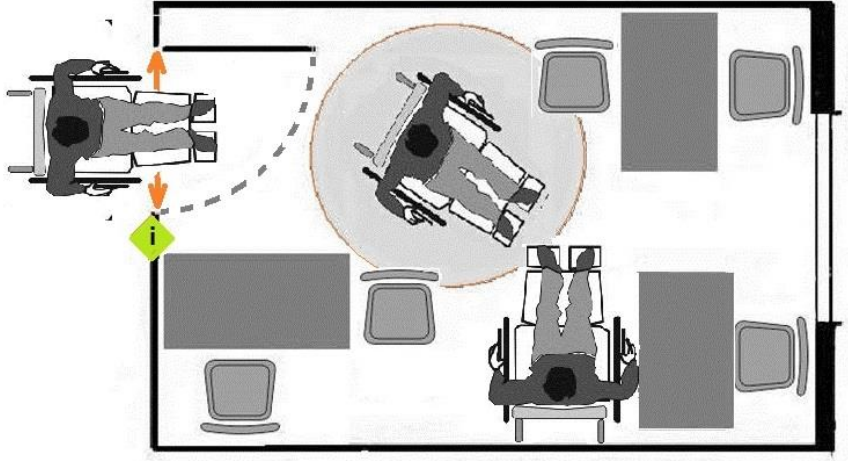
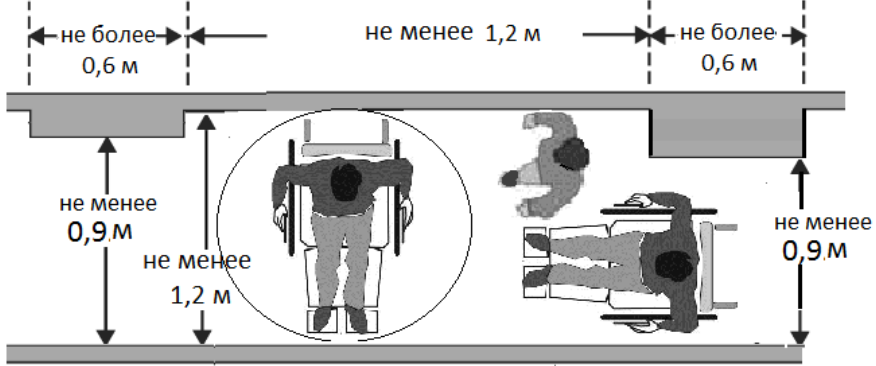
- на высоте	0,8 – 0,1 м			
- *горизонтальные завершения	Имеется	Допустимо отсутствие	О, С	 Поручень вдоль стены. Вид сверху 
- *нетравмирующие окончания	Имеется	Допустимо отсутствие	О, С	
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	Имеется	Допустимо отсутствие	С	 1 ЭТАЖ 2 ЭТАЖ 3 ЭТАЖ

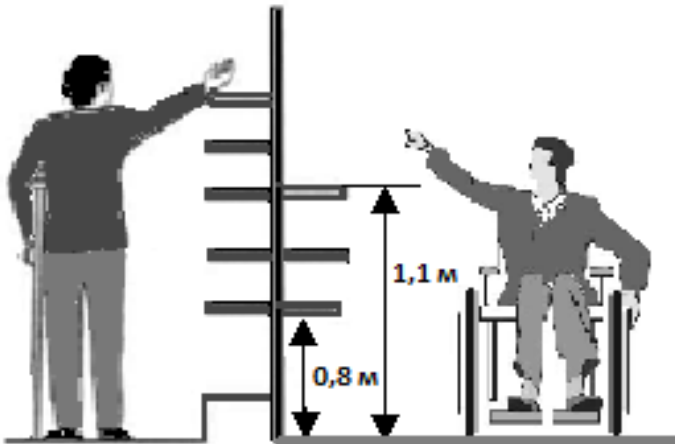
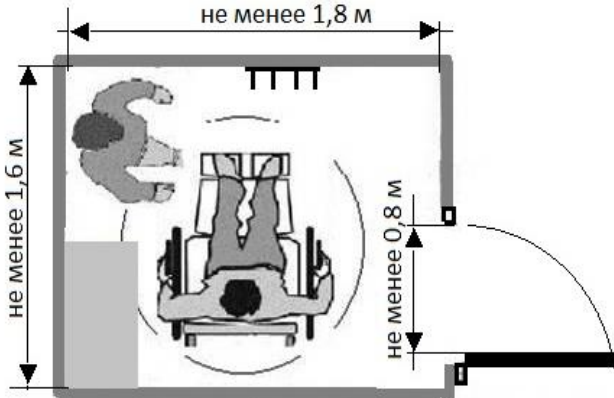
Лифт пассажирский					
Кабина:				 	
- длина	1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К		
- ширина	1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К		
- ширина дверного проема	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К		
-* поручни	Имеется	Допустимо отсутствие	О		
*Световая информация в кабине	Имеется	Допустимо отсутствие	Г		
*Звуковая информация в кабине	Имеется	Допустимо отсутствие	С		
*Знак доступности	Наличие	Допустимо отсутствие	К		

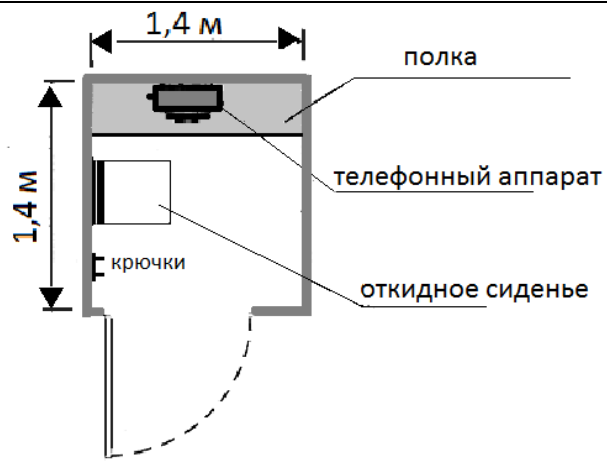
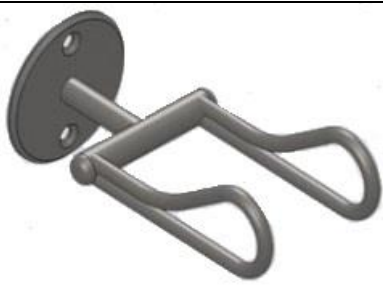
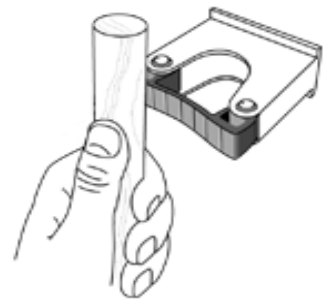
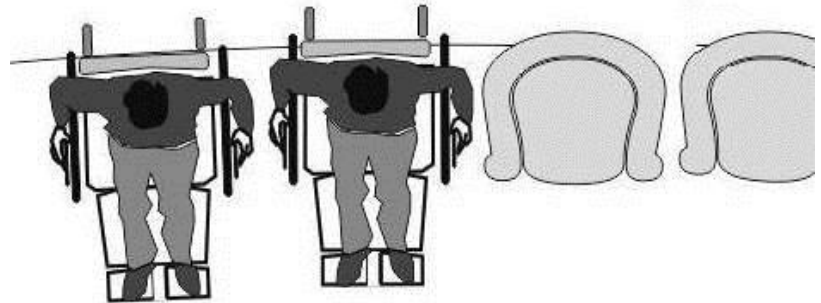
*Указатели номера этажа напротив лифта	Наличие	Допустимо отсутствие	К, Г		
Обслуживание через окно/прилавок					
Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К		
Габариты зоны обслуживания (глубина)	1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К	 Фронтальный доступ	 Боковой доступ

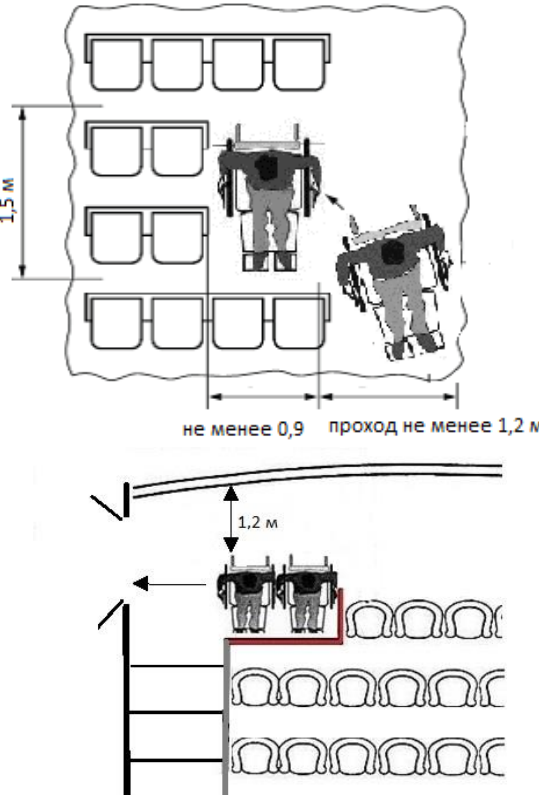
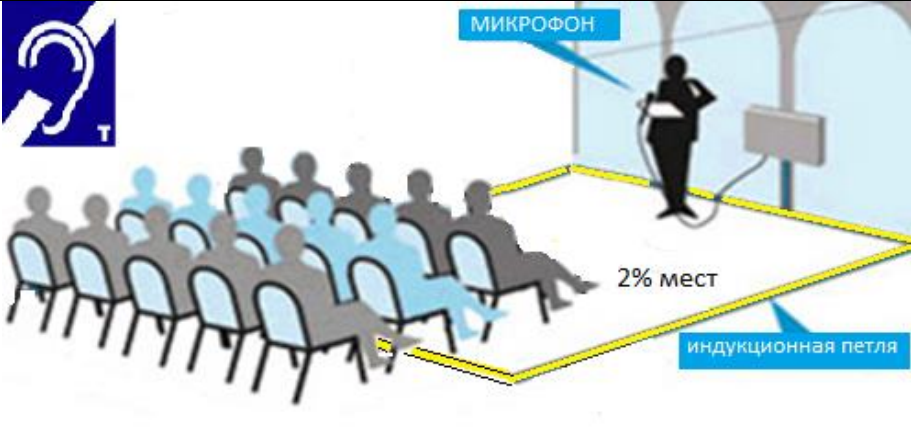
Обслуживание в кабинете					
Ширина проема двери в свету	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К		
Высота порога	0,025 м и менее	Более 0,025 м	К		
Информация тактильная о назначении кабинета	На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С		

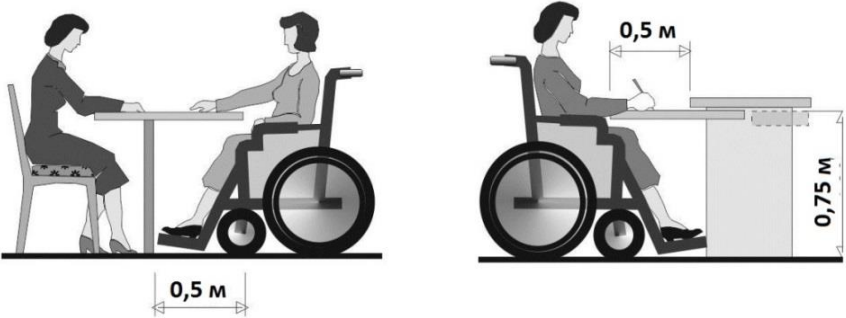
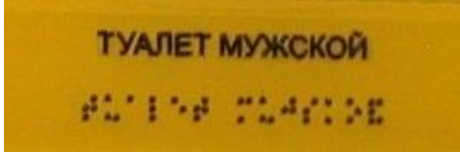
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г	
- *размещение на высоте	1,8 м и менее	Не учитывается	К	
- *высота прописных букв	0,016 м (1,6 см) и более	Не учитывается	С	

Зона для кресла-коляски	Не менее 1,2x0,9 м	Не менее 1,1x0,8 м	К	
Обслуживание с перемещением №				
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К	

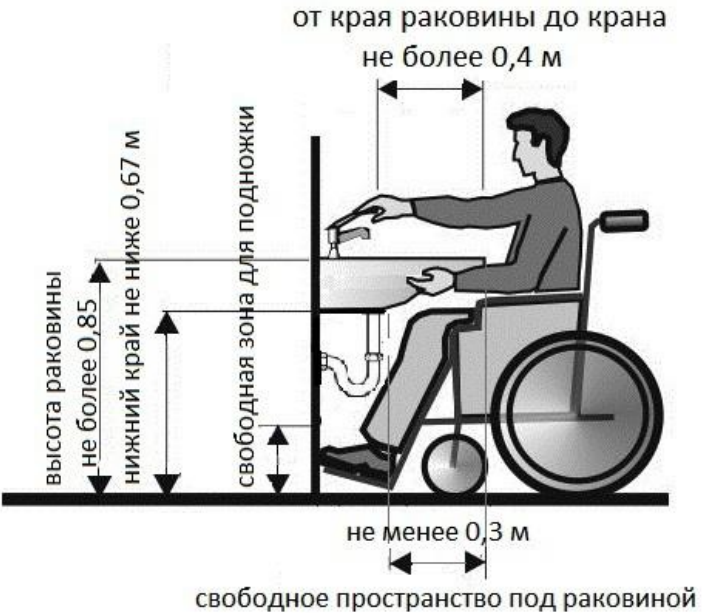
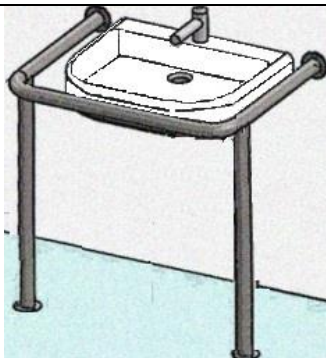
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К	
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)				
Длина	1,8 м и более	1,5 м	К	
Ширина	1,6 м и более	1,5 м	К	
Место для сидения	Имеются	Допустимо отсутствие	О	

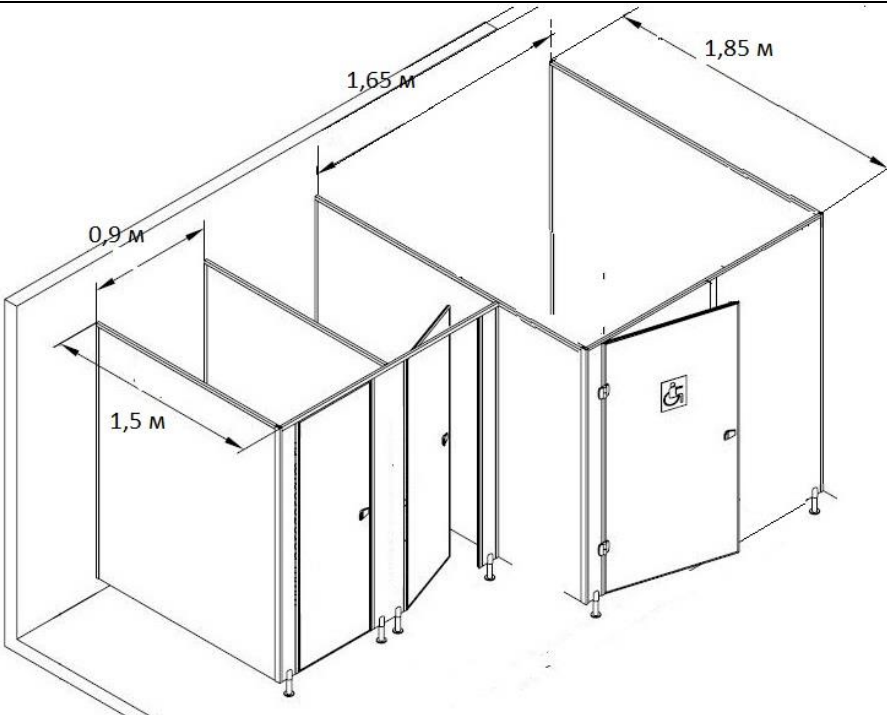
					
*Крючки для костылей	Имеются	Допустимо отсутствие	О		
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
Доля мест для колясочников	2% и более от общего числа мест	Не менее одного	К		

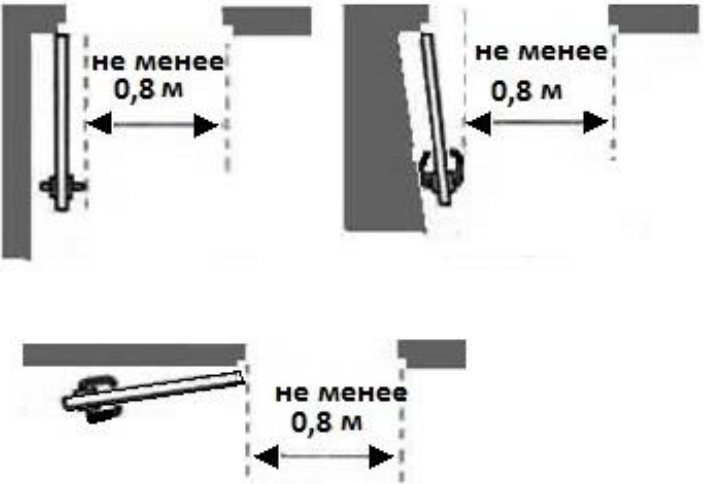
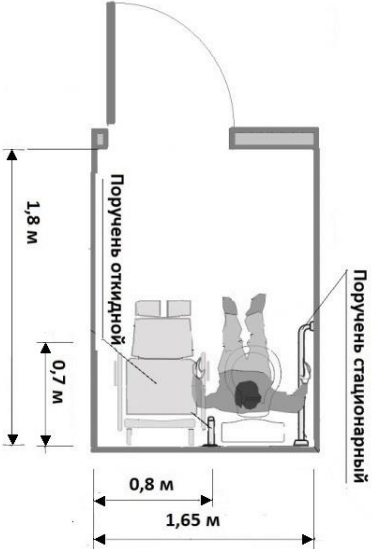
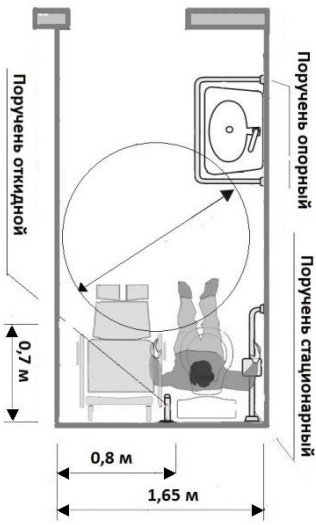
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К	 1,5 м не менее 0,9 проход не менее 1,2 м 1,2 м
Доля мест для лиц с нарушением слуха	2 % и более	Не учитывается	Г	 МИКРОФОН индукционная петля 2% мест

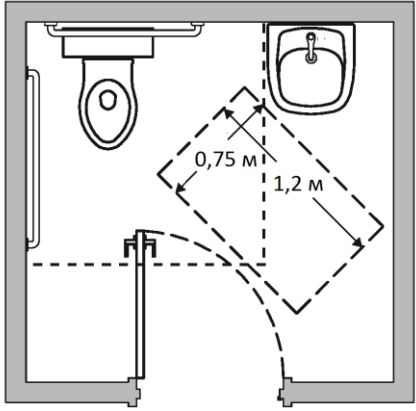
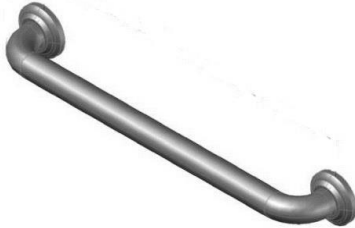
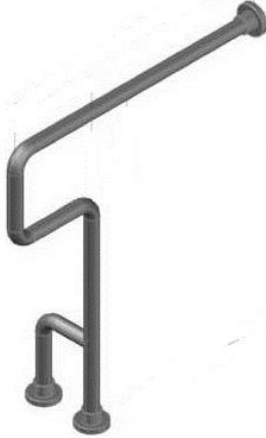
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	Не требуется	Имеется	К		
Санузел для посетителей	Имеется	-	Г		
Санузел для инвалидов	Имеется	-			
*Знак доступности помещения	Имеется	Допустимо отсутствие	К		
Тактильная маркировка санузла	Имеется	Допустимо отсутствие	С		

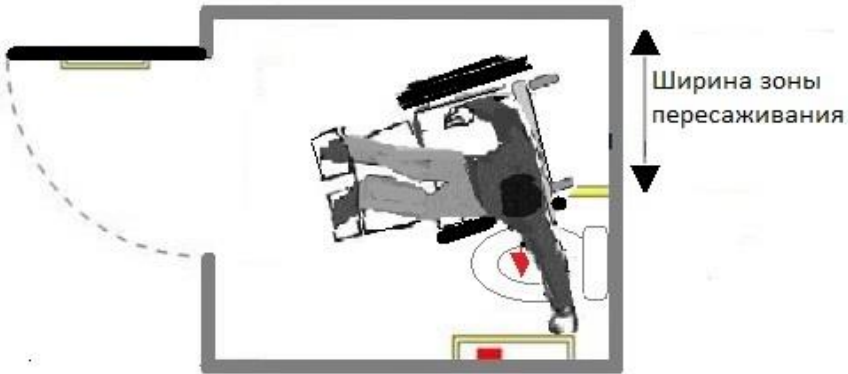
Ширина дверного проема	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О	
Раковина:				
- зона у раковины (глубина)	1,2 м и более	Не менее 0,8 м (допустимо боковое расположение кресла-коляски)	К	
- зона у раковины (ширина)	0,8 м и более	1,2 м (допустимо боковое расположение кресла-коляски)	К	

- *высота раковины	0,8 – 0,9 м	Не более 0,9 м	К	 от края раковины до крана не более 0,4 м высота раковины не более 0,85 м нижний край не ниже 0,67 м свободная зона для подножки не менее 0,3 м свободное пространство под раковиной	
- *опорный поручень	Наличие	Допустимо отсутствие	О		

Кабины для инвалидов:				
- количество кабин	справочно			
- *знак доступности кабины (при необходимости)	Имеется	Отсутствует	К	

- ширина дверного проема	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О		
Габариты санузла/кабины (длина)	1,8 и более	1,6 м	К		

Габариты санузла/кабины (ширина)	1,65 м и более	1,5 м	К		Частичный доступ 
Опорные поручни	Имеется	Стационарный у стены	К, О		

в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К		
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К		

					
- *крючки для костылей	Наличие	Допустимо отсутствие	0		